


- ◆ Intern
- ◆ LTSP
- ◆ Extern

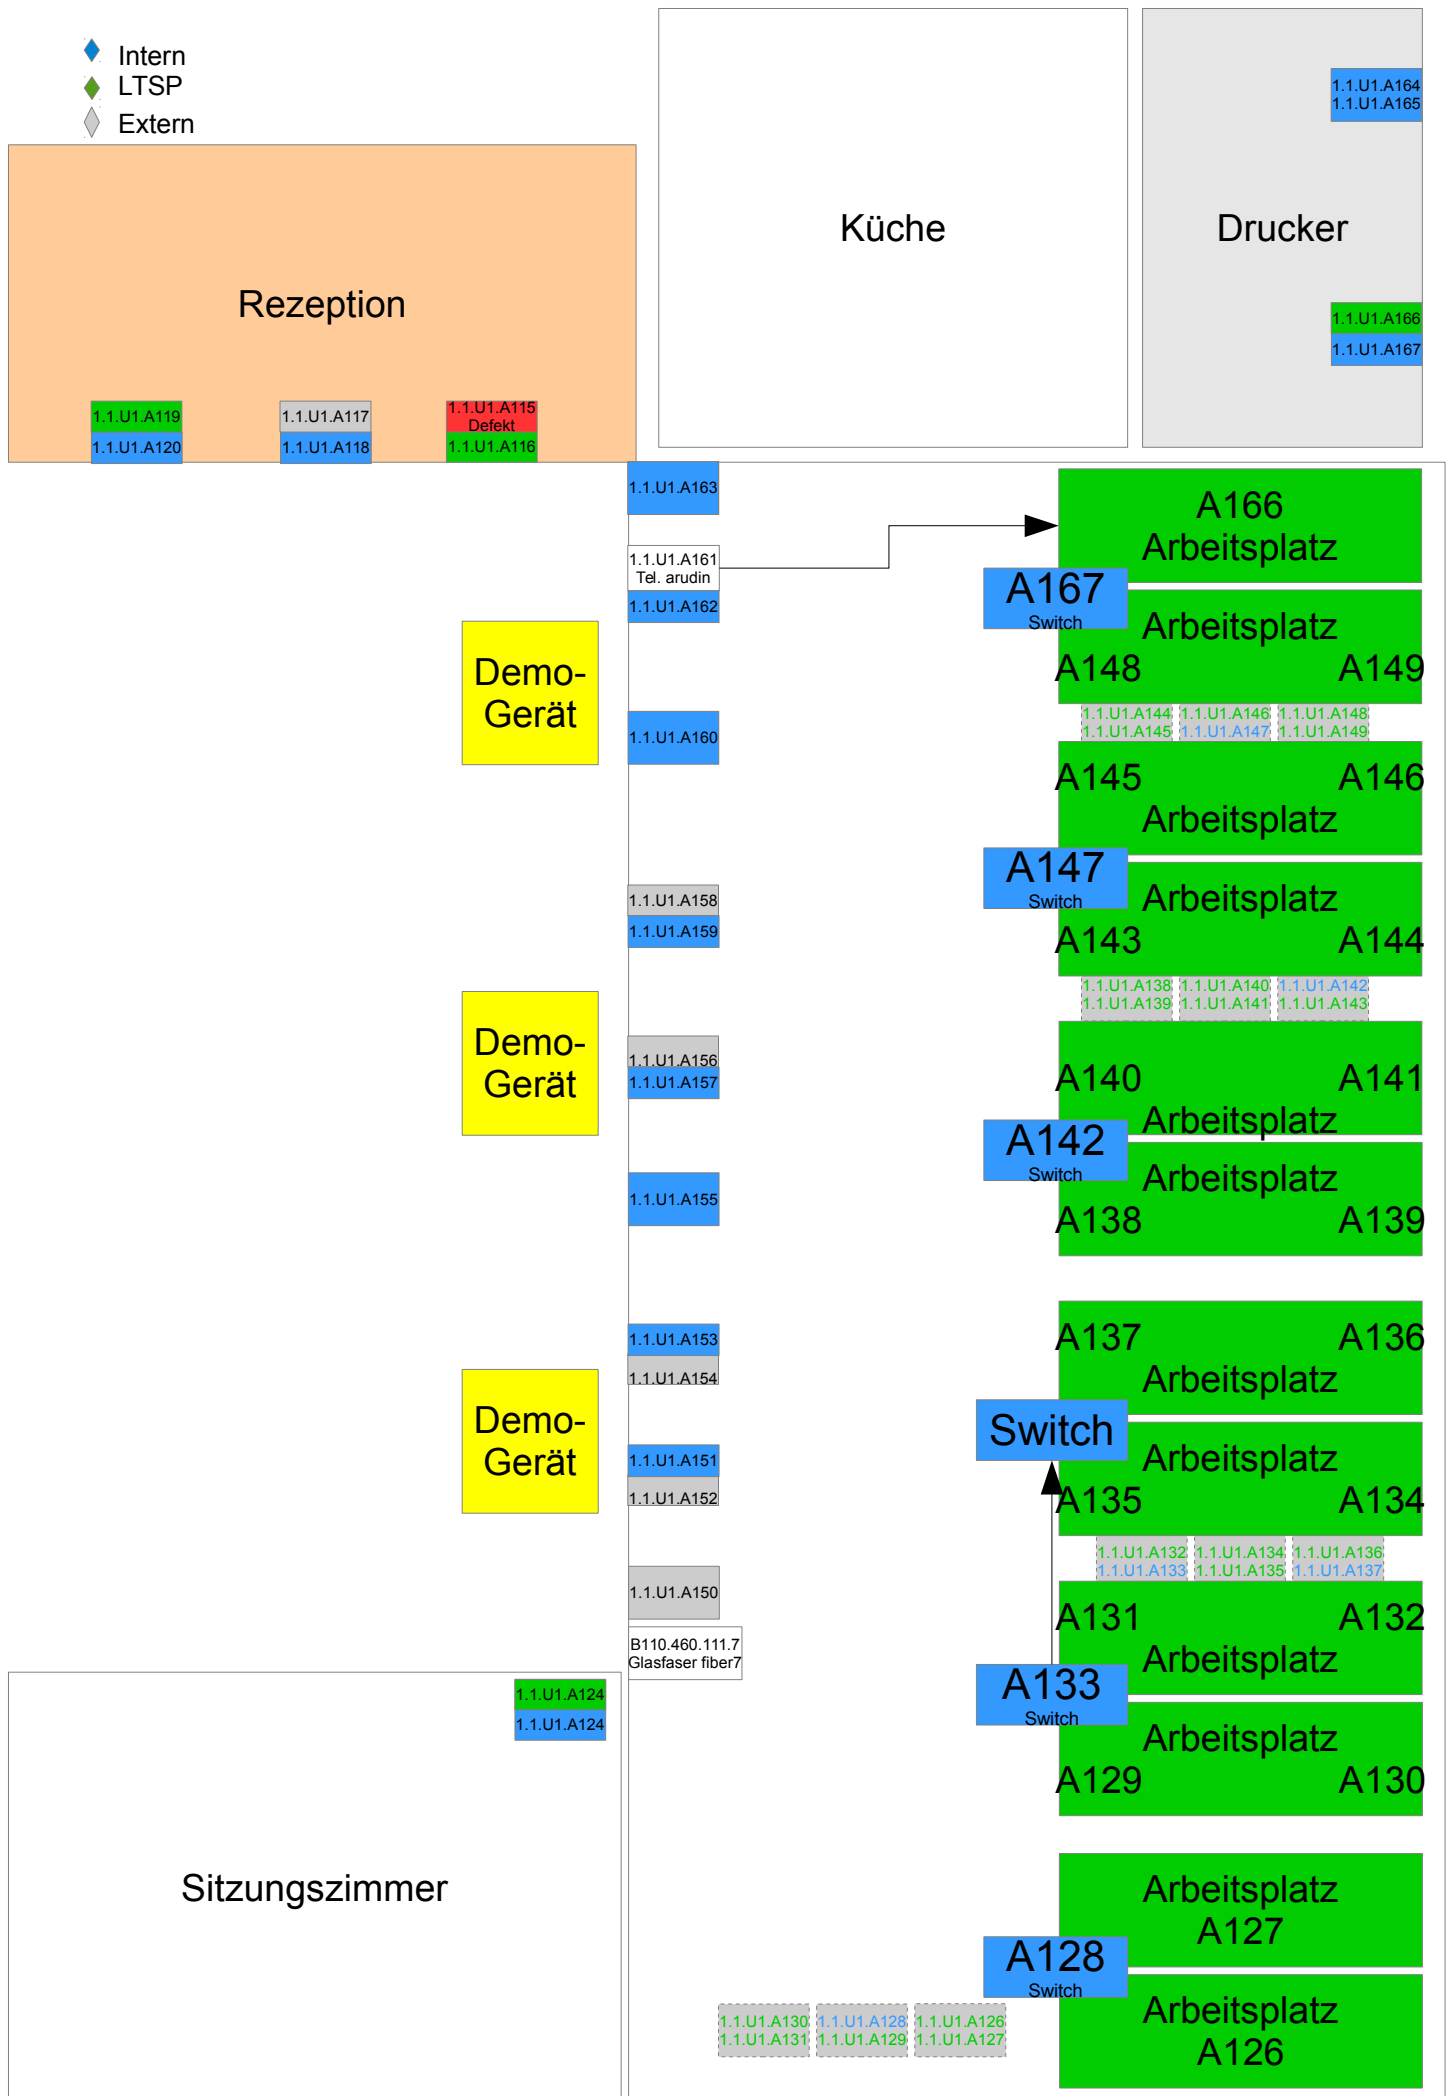

Lagerraum

Verbindung nach
U1 defekt
1.1.U1.A168

1.1.U1.A169

Schulungs-
server

Schulungsraum

Gift-zimmer

Tresor

Serverzimmer

1.1.U1.A173

1.1.U1.A174

1.1.U1.A171

1.1.U1.A172

1.1.U1.A175

1.1.U1.A176

Switches:

Intern:

192.168.10.0/24

U1:

D-Link DGS-3324SR, 24x 1Gbps, Managed

MAC: 00:0f:3d:e1:35:00

IP: 192.168.10.3

Erreichbar über SSH

Seriell: 115200,8,n,1

Anleitung:

ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS_DXS_3300%20Series/Description/xStack+Generic+CLI+R4.4.pdf

EG:

Planet GSD-800, 8x 1Gbps

Anleitung:

http://www.planet.com.tw/en/product/images/3575/EM-GSD80X_v1.1_Eup.pdf

DMZ:

192.168.30.0/24

EG:

3COM Baseline Switch 2916 SFP Plus, Managed

MAC: 00:22:57:41:16:a0

IP: 192.168.30.2

Anleitung:

http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c02581573-1.pdf

Extern:

192.168.40.0/24

EG:

D-Link DES-1026G

Anleitung:

http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1026G/Description/DES-1026G_C1_Manual_v3.00%28press%29.pdf

LTSP:

192.168.100.0/24

U1:

Dell Powerconnect 5448, 48x 1Gbps, Managed

MAC:

IP: 192.168.100.254

Erreichbar über telnet

Seriell: 115200,8,n,1 (Nullmodem!)

Anleitung:

<http://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/powerconnect-5448/manuals>